


Testne trake

Testne trake mogu se koristiti za mjerenje klora, pH vrijednosti, alkalnosti i tvrdoće vode. Preporučujemo da za početak svaki dan provjeravate vrijednosti kod vode. Vrijednost pH treba biti između 6,8 i 7,6, alkalnost između 60 i 120 ppm, a slobodni klor između 2 i 4 ppm. U nastavku je opisano kako koristiti testne trake.

Ne koristite trake kojima je istekao rok trajanja ili su bile izložene mrazu.

- Korak 1:** Umočite cijelu traku u vodu na 1 sekundu (nemojte je ostavljati u vodi predugo).
- Korak 2:** Ne pokušavajte otresti višak vode s trake, na svakom kvadratiću treba ostati kap vode.
- Korak 3:** Držite traku u vodoravnom položaju 15 sekundi.
- Korak 4:** Odmah pročitajte rezultate.
- Korak 5:** Usporedite dobivene boje na traci s bojama na slici.

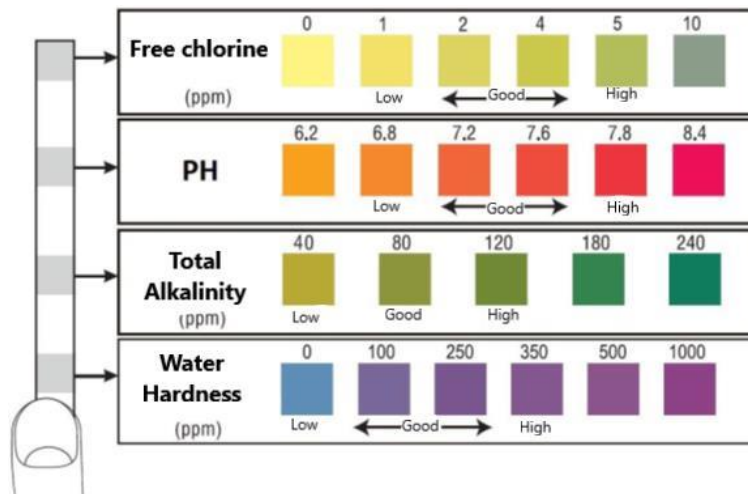

Za detaljnije savjete obratite se stručnjacima i prodavačima iz područja **kemije za bazene**.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com